


Planungshilfe

Behältermaße in cm

Liter	Höhe	Breite	Länge	Stellplatz*
60	94	42	52	80 x 80
80	94	45	51	80 x 80
120	93	45	55	80 x 80
240	106	58	71	80 x 90
1.100	113	137	109	150 x 150

* Außerhalb von Gebäuden

Beispiel eines Stellplatzes

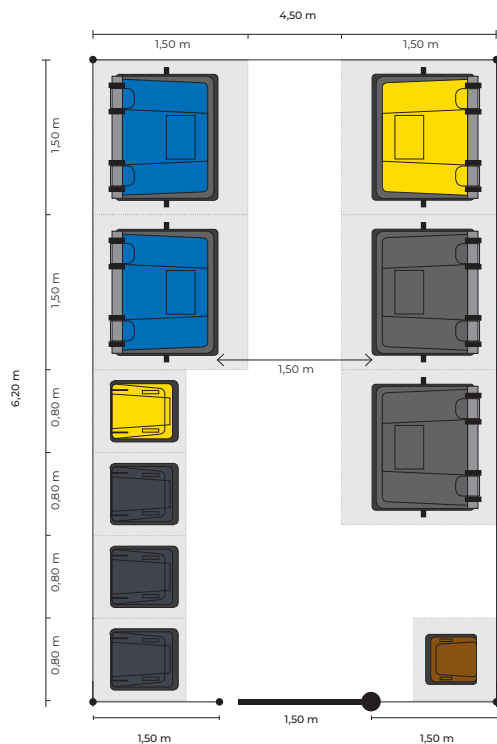

So erreichen Sie uns

EDG Kundencenter

Ostenhellweg 50
44135 Dortmund
T 0231 9111.111
info@edg.de

Öffnungszeiten

Mo. – Mi. 08.30 – 16.00 Uhr
Do. 09.00 – 18.00 Uhr
Fr. 08.30 – 14.00 Uhr
Sa. geschlossen

edg.de

EDG Abfall App – clever entsorgen!

Abfuhrtermine, Services wie Sperrmüllabholung, Depotcontainer-Standortsuche, die Dreckpetze-Funktion zur schnellen Meldung unerlaubter Abfallablagerungen und vieles mehr.



Stand: 08/2026




Direkt gratis downloaden!



EDG

WIR SIND DA.

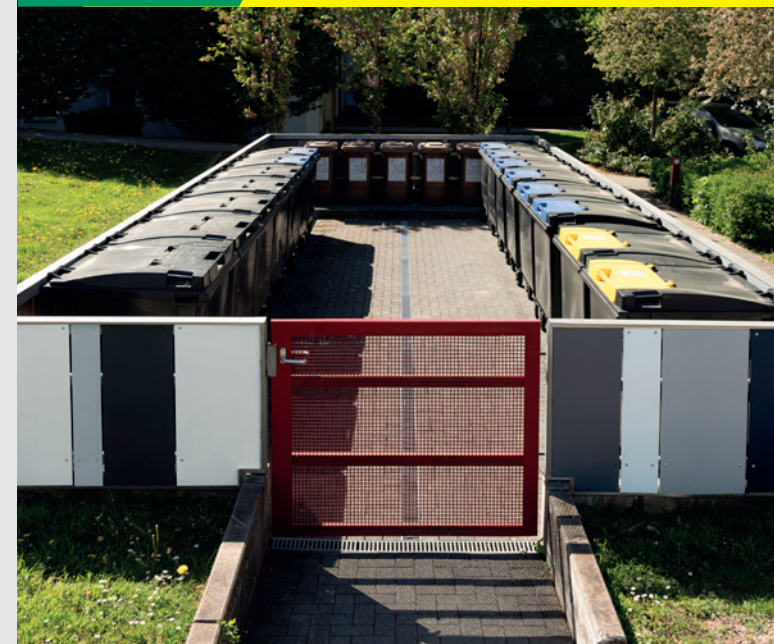

Gut geplant

Stellplätze und Transportwege für Abfallbehälter

Damit am Leerungstag alles sicher und reibungslos läuft.

edg.de

Stellplatzplanung

Was ist bei der Lage des Stellplatzes zu beachten?

Laut Abfallsatzung der Stadt Dortmund soll der Transportweg vom Behälterstellplatz zum nächstmöglichen Standort des Sammelfahrzeugs in der Regel höchstens 15 m lang sein. Er muss ausreichend beleuchtet sein.

Bei gemischt genutzten Grundstücken (gewerblich und privat) bieten wir Ihnen individuelle Lösungen.

Behältergrößen in Liter:

	60	80	120	240	1.100
Restabfall	✓	✓	✓	✓	✓
Bioabfall	—	✓	✓	✓	—
Wertstoff	—	—	✓	✓	✓
Altpapier	—	—	✓	✓	✓



60 Liter



80 Liter



120 Liter



240 Liter



1.100 Liter

Abfallbehältervolumen

Nach der Abfallsatzung der Stadt Dortmund richtet sich das Restabfallvolumen für Wohngrundstücke nach der Zahl der gemeldeten Bewohner:

- **30-Liter-Maßstab:**
30 Liter pro Person und Woche.
- **20-Liter-Maßstab:**
20 Liter bei Nutzung aller angebotenen Verwertungsmöglichkeiten (Wertstofftonne oder Gelbe Säcke und Papiertonne oder Depotcontainer, Biotonne/Kompostierung).
- **Weitere Reduzierung auf Antrag:**
*15 Liter bei Nutzung aller Verwertungsmöglichkeiten und vierwöchentlicher Restabfallbehälterleerung.
*(Es gelten zusätzliche Voraussetzungen.)

Die passende Behältergröße hängt von Personen-zahl und Leerungsrhythmus ab.

Wir beraten Sie gerne.

Transportwege

Für Transportwege außerhalb von Gebäuden gelten folgende Vorgaben:

- **Breite und Untergrund:** Sie müssen mindestens 1,50 m breit sein, höhengleich an den Stellplatz angrenzen und einen ebenen, trittsicheren und befestigten Belag haben, zum Beispiel Asphalt.
- **Durchgangshöhe:** Auf dem gesamten Transportweg muss eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m vorhanden sein.
- **Stufen und Hindernisse:** Sie dürfen nicht durch Stufen, Schwellen, Rinnen, Einfassungen oder Ähnliches unterbrochen sein.
- **Gefälle:** Es darf bei Behältern von 60 bis 240 Litern max. 12,5 % und bei 1.100-Liter-Behältern max. 3 % betragen.
- **Türen und Tore:** Befinden sie sich auf dem Transportweg, müssen sie mit geeigneten Feststellvorrichtungen ausgestattet sein.

Wichtig: Behälterschränke müssen den gültigen DIN-Vorschriften entsprechen.

Sauber und sicher

Stellplätze und Transportwege sind verkehrssicher und sauber zu halten. Bitte befreien Sie diese vor der Leerung auch von Schnee und Glätte.

Aufstellung im Keller

Ist eine Aufstellung von Behältern außerhalb des Gebäudes nicht möglich, dürfen diese in Kellern aufgestellt werden.